


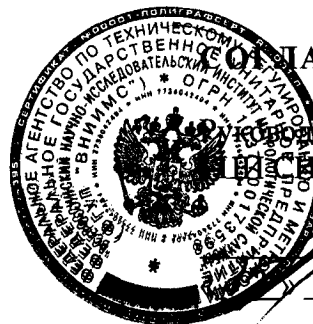

ОПАСОВАНО:

Исполнитель
И.С. ФГУП «ВНИИМ»

В. Н. Яншин

Морков 2010 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>13944-10</u>
--	--

Изготовлена по технической документации ЗАО «ЭнергоПромСервис», г. Екатеринбург.
Заводской № 36

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» (ОАО «НЭСК») предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии потребленной и переданной за установленные интервалы времени, сбора, хранения и обработки полученной информации отдельными технологическими объектами по группе точек поставки (ГТП) «ОАО «НЭСК» - г. Тихорецк». Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.

Областью применения данной АИИС КУЭ является коммерческий учёт электроэнергии на объектах по ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Тихорецк» по утвержденной методике выполнения измерений количества электрической энергии (МВИ КУЭ).

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения, которая состоит из 20 измерительных каналов (далее - ИК), 5 измерительно-вычислительных комплексов электроустановок (ИВКУЭ) и 2 информационно-вычислительных комплексов (ИВК) АИИС КУЭ.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (один раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованиям повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации – участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций – участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;

- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;

- ведение системы обеспечения единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительные каналы (ИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) классов точности 0,5 по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) классов точности 0,5 по ГОСТ 1983 и счётчики активной и реактивной электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 класса точности 0,5S по ГОСТ 30206 (в части активной электроэнергии) и 1,0 по ГОСТ 26035 (в части реактивной электроэнергии) и выделенные линии связи, установленных на объектах, указанных в таблице 1 (26 точек измерений).

2-й уровень – измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД) «Сикон С70», устройство синхронизации времени, аппаратуру передачи данных внутренних каналов связи и специализированное программное обеспечение (5 центров сбора).

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Тихорецк», включающий в себя сервер сбора данных (СД), сервер базы данных (БД) АИИС КУЭ, устройство синхронизации времени, аппаратуру передачи данных внутренних и внешних каналов связи, автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала и специализированное программное обеспечение.

4-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) ЦСОД АИИС КУЭ ОАО «НЭСК», включающий в себя сервер сбора данных (СД), сервер базы данных (БД) АИИС КУЭ, устройство синхронизации времени, аппаратуру передачи данных внутренних и внешних каналов связи, автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала и специализированное программное обеспечение.

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуют в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 1 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 1 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по выделенным проводным линиям связи интерфейса RS-485 поступает на вход УСПД (уровень – ИВКЭ), установленный на энергообъекте, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по внутренним основному или резервному каналам сотовой связи стандарта GSM на верхний уровень системы (сервер ИВК), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.

На объектах, где УСПД отсутствует, цифровой сигнал с выходов счетчиков по выделенным проводным линиям связи интерфейса RS-485, преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 и GSM-модемы передается по внутренним основному или резервному каналам сотовой связи стандарта GSM на верхний уровень системы (сервер ИВК).

На третьем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, получаемой с

энергообъектов по ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Тихорецк», в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, резервное копирование, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД или АРМ операторов, по внешнему каналу связи. В качестве внешнего основного канала связи используется выделенный канал доступа в Интернет, а в качестве внешнего резервного канала связи может быть использована коммутируемая телефонная линия.

На верхнем – четвертом уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, получаемой с филиалов ОАО «НЭСК», в частности резервное копирование, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД или АРМ персонала, по внешнему каналу связи. В качестве внешнего основного канала связи используется выделенный канал доступа в Интернет, а в качестве резервного канала связи может быть использована коммутируемая телефонная линия.

Для организации информационного взаимодействия между ИКМ «Пирамида» и АРМ операторов коммерческого учета субъекта ОРЭ используется (основной) выделенный канал связи.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на основе устройств синхронизации времени UCS-1, подключенных к УСПД ИВКЭ и серверам ИВК по интерфейсу RS-232. UCS предназначено для измерения (формирования, счета) текущих значений даты и времени (с коррекцией времени по сигналам единого календарного времени, которые передаются со спутников глобальной системы позиционирования – GPS). Источником сигналов единого календарного времени является встроенный в UCS GPS-приёмник, сличение постоянно, рассинхронизация при наличии связи со спутником не более 0,5 с.

В ИВК коррекция времени выполняется по сигналам устройства синхронизации времени UCS-1 (зав. № 1044), один раз в 1 с при расхождении времени равного ± 1 с.

Внутреннее время УСПД ИВКЭ синхронизируется со временем устройств синхронизации времени, установленных на уровне ИВКЭ, по сигналам единого календарного времени один раз в 2 с при расхождении времени равного ± 1 с. В случае, если время УСПД, установленного на объекте, не синхронизировано со временем UCS ИВКЭ, сервер ИВК ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Тихорецк» автоматически осуществляет коррекцию времени УСПД. Сличение времени УСПД со временем сервера ИВК один раз в сутки, корректировка времени выполняется при расхождении времени сервера ИВК и УСПД равного ± 1 с. УСПД осуществляет коррекцию внутреннего времени счетчиков. Сличение времени счетчиков со временем УСПД один раз в сутки, корректировка времени счетчиков выполняется при расхождении со временем УСПД равного ± 1 с.

На объектах, где УСПД отсутствует, сервер ИВК ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Тихорецк» осуществляет коррекцию времени счетчиков. Корректировка времени в момент синхронизации счетчика осуществляется от сервера автоматически при обнаружении рассогласования времени счетчика и сервера равного ± 2 с. Сличение времени счетчиков с временем сервера ИВК один раз в сутки.

Абсолютная погрешность измерений времени СОЕВ не превышает предела абсолютной суточной погрешности измерения текущего времени, равного ± 5 с/сут.

Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Состав и основные метрологические характеристики измерительных каналов АИИС КУЭ

№№ ИК, наименование присоединений	Состав измерительного канала			ИВКЭ	Вид электроэнергии	Метрологические характеристики ИК	
	ТТ	ТН	Счетчик			Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ПС 35/6 кВ «ТЭС ТМЗ им. Воровского»							
1. Т-1	ТПОЛ-10 1500/5 Кл.т.0,5 Зав.№6360 Зав.№6365	НТМИ-6 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№8412 ф.4	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0110062199	Сикон С 70 Зав.№ 01325	Активная реактивная	±1,2	±3,9
2. Т-2	ТПОЛ-10 1500/5 Кл.т.0,5 Зав.№6364 Зав.№6363	НТМИ-6 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№8448 Ф.3	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0109068112	УСВ-1 Зав.№ 594		±2,4	±5,9
ПС 35/6 кВ «Южная»							
1. Ю-2	ТПЛ-10 400/5 Кл.т.0,5 Зав.№11608 Зав.№11303	НТМИ-6 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№244	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0107076161	Сикон С 70 Зав.№ 01596 УСВ-1 Зав.№ 405	Активная реактивная	±1,2 ±2,4	±3,9 ±5,9
2. Ю-6	ТПЛ-10 300/5 Кл.т.0,5 Зав.№63580 Зав.№589	НТМИ-6 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№244	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110055034				
3. Ю-8	ТПЛ-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№735645 Зав.№4197	НТМИ-6 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№244	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0107070145				
4. Ю-5	ТПЛ-10 300/5 Кл.т.0,5 Зав.№37436 Зав.№7877	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№3028	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110062046				
5. Ю-9	ТПЛ-10с 300/5 Кл.т.0,5 Зав.№ 5729090000002 Зав.№ 5729090000001	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№3028	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0120070760				
6. Ю-11	ТПЛ-10 400/5 Кл.т.0,5 Зав.№13191 Зав.№18571	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№3028	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0108072001				

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
«Ю-7» (от «МК-1»)							
1. Ю-7	ТПЛ-10 75/5 Кл.т.0,5 Зав.№05387 Зав.№ 2127	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№1397	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0109068201	—	Активная реактивная	±1,2 ±2,4	±3,9 ±5,9
ПС110/35/6 кВ «Мясокомбинат»							
1. МК-1	ТПЛ-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№12783 Зав.№779	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№283	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110062001	Сикон С 70 Зав.№ 03899 УСВ-1 Зав.№ 595	Активная реактивная	±1,2 ±2,4	±3,9 ±5,9
2. МК-4	ТПЛ-10 300/5 Кл.т.0,5 Зав.№820617 Зав.№41234	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№11549	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0108067079				
3. МК-9	ТПЛ-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№11356 Зав.№7454	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№283	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110063006				
4. МК-11	ТПЛ-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№86802 Зав.№09683	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№283	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110061178				
5. МК-19	ТВК-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№15645 Зав.№22659	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№283	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0110061128				
6. МК-20	ТВК-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№16086 Зав.№0216	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№11549	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0110062122				
7. МК-5	ТПЛМ-10 400/5 Кл.т.0,5 Зав.№3716 Зав.№19520	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№283	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0109068104				
8. МК-13	ТВК-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№18497 Зав.№0536	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№283	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0109064235				
9. МК-18	ТВК-10 200/5 Кл.т.0,5 Зав.№0541 Зав.№0539	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№11549	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0109061050				

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
10. МК-3	ТПОЛ-10 600/5 Кл.т.0,5 Зав.№12818 Зав.№1271	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№283	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0109068173	Сикон С 70 Зав.№ 03899 УСВ-1 Зав.№ 595	Активная реактивная	±1,2 ±2,4	±3,9 ±5,9
11. МК-7	ТПОЛ-10 600/5 Кл.т.0,5 Зав.№23814 Зав.№32350	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№283	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0108064157				
12. МК-10	ТПОЛ-10 600/5 Кл.т.0,5 Зав.№8777 Зав.№18509	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№11549	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0109067220				
13. МК-14	ТПОЛ-10 1000/5 Кл.т.0,5 Зав.№16734 Зав.№18937	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№11549	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ .0109068070				
ПС 35/6 кВ «РСЗ»							
1. РС-7	ТЛК-10 400/5 Кл.т.0,5 Зав.№06031 Зав.№06062	НАМИ-10-95 6000/100 Кл.т.0,5 Зав.№438	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0108071142	Сикон С 70 Зав.№ 04141 УСВ-1 Зав.№ 638	Активная реактивная	±1,2 ±2,4	±3,9 ±5,9
РП 10 кВ «Рождественский»							
1. КР-3	ТПЛ-10 150/5 Кл.т.0,5 Зав.№6696 Зав.№7487	НТМИ-10 10000/100 Кл.т.0,5 Зав.№2350	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0108071939	—	Активная реактивная	±1,2 ±2,4	±3,9 ±5,9
ЗТП-125							
1. Т-2	ТПЛ-10 100/5 Кл.т.0,5 Зав.№32105 Зав.№32088	3*ЗНОЛ.06-10 10000/√3/100/√3 Кл.т.0,5 Зав.№8733 Зав.№8690 Зав.№7707	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0109068210	Сикон С 70 Зав.№ 04041	Активная реактивная	±1,2 ±2,4	±3,9 ±5,9
2. Т-1	ТПЛ-10 100/5 Кл.т.0,5 Зав.№34920 Зав.№32084	3*ЗНОЛ.06-10 10000/√3/100/√3 Кл.т.0,5 Зав.№9303 Зав.№9155 Зав.№9313	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т.0,5S/1,0 Зав.№ 0107075233	УСВ-1 Зав.№ 637			

Примечания:

1. Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая);
2. В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
3. Нормальные условия:
 - параметры сети: напряжение $(0,99 \div 1,01)$ Уном; ток $(1 \div 1,2)$ Iном; $\cos\varphi = 0,87$ инд.; частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха: ТН и ТТ - от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$; счетчиков - от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$; УСПД и сервера ИВК - от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$;
 - магнитная индукция внешнего происхождения (для счетчиков), не более - 0,05 мТл.
4. Рабочие условия:
 - параметры сети, для ИК, включающих в себя ТТ кл.т. 0,5, ТН кл.т. 0,5; счетчик кл.т. 0,5S/1,0: напряжение $(0,9 \div 1,1)$ Уном; ток $(0,05 \div 1,2)$ Iном; $\cos\varphi = 0,8$ инд.; частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха: ТН и ТТ от -20 до $+45^{\circ}\text{C}$, для счетчиков от -15 до $+45^{\circ}\text{C}$; для УСПД от -10 до $+35^{\circ}\text{C}$; для сервера ИВК от $+15$ до $+25^{\circ}\text{C}$;
 - магнитная индукция внешнего происхождения (для счетчиков), не более - 0,5 мТл.
5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электроэнергии;
6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена УСПД на одноступенчатый утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчетчик – среднее время наработки на отказ не менее $T = 90000$ ч., среднее время восстановления работоспособности $t_b = 2$ ч.;
- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее $T = 70000$ ч., среднее время восстановления работоспособности $t_b = 2$ ч.;
- сервер - среднее время наработки на отказ не менее $T = 113060$ ч., среднее время восстановления работоспособности $t_b = 1$ ч.

Надежность системных решений:

- резервирование электрического питания счетчиков электрической энергии с помощью источников бесперебойного питания;
- резервирование электрического питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование электрического питания серверов ИВК с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование внутренних каналов передачи данных ИК – ИВК (счетчик – серверы ИВК);
- резервирование внутренних каналов передачи данных ИВКЭ – ИВК (УСПД – серверы ИВК);
- резервирование внешних каналов передачи данных ИВК – организации–участники оптового рынка электроэнергии.

Регистрация событий:

- журнал событий счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал событий УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в УСПД.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - электросчетчиков;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательных коробок;
 - УСПД;
 - серверов ИВК;
- защита информации на программном уровне:
 - результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи);
 - установка пароля на счетчик;
 - установка пароля на УСПД;
 - установка пароля на сервер.

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях - не менее 35 сут.;
- УСПД – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 сут.;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений — за весь срок эксплуатации системы.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 2

Таблица 2- Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Количество
1	2
Измерительный трансформатор тока	52 шт
Измерительный трансформатор напряжения	15 шт
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа СЭТ-4ТМ.03.01	26 шт
Комплектность ИВКЭ:	
УСПД «СИКОН С70»	5 шт
УСВ-1-04	5 шт
GSM модем Siemens MC35i	14 шт
Блок питания стабилизированный LOGO!POWER	14 шт
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000BA	5 шт
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750BA	2 шт
Светильник KLO 25000.0-00	7 шт
Термостат КТО	5 шт
Термостат KTS	5 шт
Холодильный агрегат VIP	2 шт
Фильтрующий вентилятор SK	5 шт
Комплектность ИВК ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Тихорецк :	
Сервер БД ИВК ProLiant DL380G4	1 шт
Сервер опроса ИВКЭ ProLiant DL380G4	1 шт
TFT5600RKM Rack Keyboard Monitor (1U)	1 шт
Устройство синхронизации времени УСВ-1	1 шт
Коммутатор сетевой ProCurve Switch 2626 (24 port)	1 шт
Настольный компьютер Compaq dc5100SFF	1 шт
Проводной модем ZyXEL U-336S	1 шт
GSM модем Siemens MC35i	1 шт
Блок питания стабилизированный Siemens LOGO!Power	1 шт
Коммутатор HP KVM IP console switch	1 шт
Модуль защиты телефонных линий PTEL2R	1 шт
Расширитель интерфейса Муха C32081T BasicModule	1 шт
Мультипортовая плата Муха C32081T/PCI	1 шт
Жесткий диск HP ULTRA 320 SCSI 72 GB (сервер опроса)	1 шт
Жесткий диск 72 GB 10k SAS Single Port (сервер БД)	2шт
Привод DVD-ROM DRIVE-A1	1 шт
Блок питания HP RPS DL380G4 ALL (сервер опроса)	2шт
Блок питания HP RPS 350/370/380 G5 Kit (сервер БД)	2шт

Продолжение таблицы 2

1	2
ПО ИВК ГТП «ОАО «НЭСК» - г. Тихорецк:	
ПО операционной системы Windows Svr Std 2003 w/SP1 Win32 English 1pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt	
ПО Antivirus Corporate Edition 10 for Workstations&NetService in license+Gold Maint 1YR value band A	
ПО Antivirus Corporate Edition 10 for Workstations in license + Gold Maint 1YR value band A	
Программное обеспечение Antivirus Corporate Edition 10 Russian CD Media Pack	
ПО счетчиков «Конфигуратор СЭТ-4ТМ»	
ПО «Пирамида 2000. Розничный рынок». Версия 12.02. Полный комплект со всеми программными модулями и утилитами	
Комплектность ЦСОД ОАО «НЭСК»:	
Сервер сбора Hewlett-Packard ProLiant DL380R04	1 шт
Сервер БД, кластер Hewlett-Packard ProLiant DL380G4 Packaged Cluster Xeon with MSA500 G2	1 шт
Сервер резервного копирования NAS ProLiant DL100G2	1 шт
Устройство хранения информации StorageWorks DAT72i tape drive, internal	2 шт
Сервер контроллер домена ProLiant DL380R04	1 шт
Почтовый сервер ProLiant DL360G4p	1 шт
Терминальный сервер ProLiant DL360G4p	1 шт
Сервер подсистемы мониторинга ProLiant DL360G4p	1 шт
HP TFT5600RKM Rack Keyboard Monitor	1 шт
Устройство синхронизации времени UCSB-1	1 шт
Межсетевой экран Check Point VPN-1 Edge X32	1 шт
Коммутатор сетевой ProCurve Switch 2626 (24 port)	1 шт
Коммутатор сетевой ProCurve Switch 6108 (8 port)	1 шт
Расширитель интерфейса RS-232 – Basic Module Муха C32081T	2 шт
Телефонный модем Zyxel Prestige 791 R/M	1 шт
Модемный блок Zyxel RS-1612	1 шт
Карта модуль Zyxel U-336RE для модемного блока RS-1612	8 шт
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT On-Line 7500 VA	2 шт

Окончание таблицы 2

1	2
ПО ЦСОД ОАО «НЭСК»:	
Программное обеспечение операционной системы MS Windows Server Standard 2003 R2 Win32 Russian, OEM, 1-4CPU, 5 CAL	
Программное обеспечение Windows Server Enterprise 2003 Russian, OLP NL	
Программное обеспечение SQL Server Enterprise Edition 2005 x64 English OLP NL	
Программное обеспечение Exchange Server 2003 English OLP NL	
Программное обеспечение Windows Server CAL 2003 Russian with 5 User CAL pack	
Программное обеспечение SQL CAL 2005 x64 English OLP NL Device CAL	
Программное обеспечение Exchange CAL 2003 All Languages OLP NL Device CAL	
Программное обеспечение Windows Terminal Server CAL 2003 Russian OLP NL Device CAL	
Программное обеспечение Windows Server Enterprise 2003 Win32 Russian Disk Kit MVL CD with SP1	
Программное обеспечение SQL Server Enterprise Edition 2005 x64 English Disk Kit MVL CD/DVD	
Программное обеспечение Exchange Server 2003 English Disk Kit MVL CD	
Программное обеспечение MOM Operations Migration Server Enterprise Edition 2005 English OLP NL	
Программное обеспечение MOM Operations Managment License 2005 English OLP NL	
Программное обеспечение MOM Ops Migration Server Enterprise Edition 2005 w/SP1 English Disk Kit MVL CD	
Программное обеспечение Antivirus Corporate Edition 10 for Workstations&NetService in license+Gold Maint 1YR value band A	
Программное обеспечение Mail Security 5.0 for MS Exchange IN LIC + GOLD MAINT 1YR VALUE BAND A	
Программное обеспечение Antivirus Corporate Edition 10 Russian CD Media Pack	
Программное обеспечение Mail Security for MS Exchange 5.0 IN CD Media Pack	
ПО «Пирамида 2000». Версия 8.0. «Корпорация». Полный комплект со всеми программными модулями и утилитами	
Руководство пользователя ЕКМН.466453.022-14 ИЗ	1 комплект
Методика поверки ЕКМН.466453.022-14 МП	1 экземпляр

ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ». Методика поверки ЕКМН.466453.022-23 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 15 марта 2010 г.

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
- средства поверки счетчиков электрической энергии в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.124 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.124 РЭ, согласованной с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 10 сентября 2004 г.;
- средства поверки УСПД в соответствии с документом «Контроллеры сетевые промышленные СИКОН С70. Методика поверки ВЛСТ 220.00.000 И1», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2005 году;
- средства поверки УСВ в соответствии с документом «Устройство синхронизации времени УСВ-1. Методика поверки ВЛСТ 221.00.000 МП», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 15.12.04 г.;
- ИВК «ИКМ-Пирамида» в соответствии с документом «Комплексы информационно-вычислительные «ИКМ-Пирамида». Методика поверки. ВЛСТ 230.00.000 И1», утвержденным ВНИИМС в 2005 году;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр «CENTER» (мод.314): диапазон измерений температуры от -20...+ 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений влажности относит. от 10...100 %, дискретность 0,1 %.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 2999-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».

МИ 3000-2006 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель: ЗАО «ЭнергоПромСервис»

Адрес: 620137, г. Екатеринбург,
ул. Кулибина, дом 2, офис 508.
тел.: (343) 220-78-20 (многоканальный),
факс: (343) 220-78-22.

Почтовый адрес: 620137, г. Екатеринбург, а/я 99.

Генеральный директор

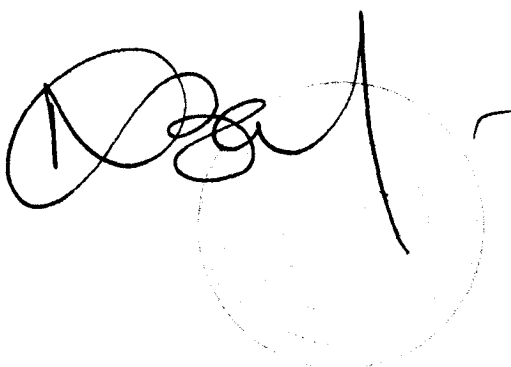A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, positioned over a faint circular stamp.

А. В. Завьялов